

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26
Београд

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за денивелацију локалног пута – надвожњак на км 170+834.50 пруге у Суботици, К.О. Доњи Град

ВЕЗА: ROP-MSGI-7141-LOC-1-NPAP-8/2020 од 25.03.2020.

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д., Немањина 6, Београд

Генерални услови за пројектовање објеката у близини објеката мреже електронских комуникација су прописани Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката.

На предметној локацији „Телеком Србија“ а.д. Београд поседује телекомуникациону инфраструктуру. Из приложене ситуације се може видети да ће део телекомуникационих капацитета бити угрожен при изградњи предметног објекта.

Стога у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/2010 чланови бр.42, 45 и 46), 83/2018 и 31/2019 и Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020, а у циљу заштите телекомуникационих објеката и водова, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Регија Нови Сад, након извршеног прегледа достављене документације издаје:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србија“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са Службом за мрежне операције Суботица, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима. Контакт особа у вези каблова приступне месне ЕК мреже (бакарни ЕК каблови) је Мудри Растислав (064/6522125), а за каблове транспортне ЕК мреже (оптички ЕК каблови) Александар Ђорђевић (064/6522167). Инвеститор/извођач радова је у обавези да најмање 10 (десет) дана пре почетка извођења радова на предметном објекту у близини постојећих ЕК објеката „Телекома Србија“, обавести Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., у писаном облику (адреса: Првوماјска 2-4, 24000 Суботица), са подацима о одговорним

особама. За све потребне информације можете се обратити на тел. бр. 024/415-0400 или на факс. 024/551-999.

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација. На месту укрштања коловоза са постојећим ЕК објектима (у сарадњи са радницима „Телеком Србија“ а.д. Београд) поставити резервне РЕНД цеви пречника 1Ø110mm или РЕ цев 2Ø40mm испод предметне коловоза у дужини од: ширина предметног коловоза + ширина банке + минимално 0,5 m од банке, на дубину од најмање 0,8 m од горње коте предметног коловоза. **Због значаја ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд, у циљу избегавања сметњи, инсистира на посебној пажњи у циљу одржања нивелације на том подручју како би ЕК објекти и каблови остали на прописаној дубини, тј. на 1,0 m за каблове транспортне ЕК месне (оптички каблови) и за каблове месне ЕК мреже (бакарни каблови) на 0,8 m од коначне горње коте терена. Водити рачуна да је забрањено је изградња објекта изнад постојећих ЕК објеката „Телеком Србија“. На деловима трасе где се планирана траса новог коловоза поклапа, или је близу ЕК објеката/каблова неопходно је померање/измештање новог коловоза на прописано одстојање.**
4. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србија“ треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности предметних објеката.
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србија“ вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл).
6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузме „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја).
7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да затражи **измену услова**.
8. Ови услови важе годину дана ад дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за **обнову услова**.


С поштовањем,







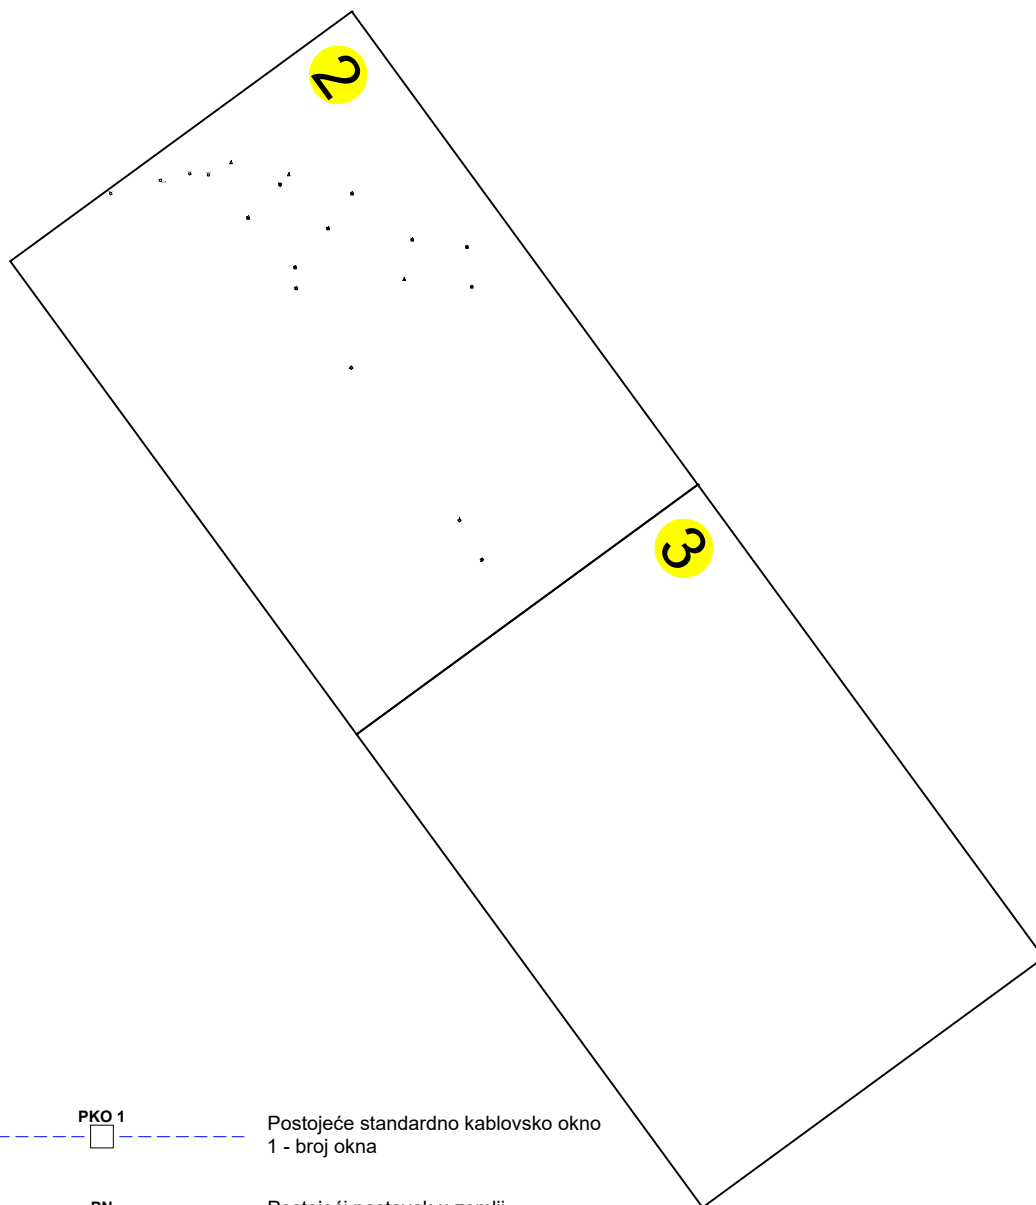

**Служба за планирање и изградњу
мреже Нови Сад**

Милош Словић, дипл. инж. ел.

Прилог:

1. Ситуација постојеће трасе ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд (1 лист.) x1
2. Фактура (1 лист)..... x1



- PKO 1  Postojeće standardno kablovsko okno
1 - broj okna
- PN  Postojeći nastavak u zemlji
PR  sa postojećom rezervom
-  Postojeći kabl mesne TK mreže
-  Postojeći optički kabl
-  Postojeći trasa optičkog kabla i kabla mesne TK mreže
-  Prelaz sa postojećim PVC cevima
- PI  Postojeći spoljašnji izvodni ormarić

Telekom Srbija		Naziv objekta i mesto izgradnje:	
		Postojeća EK infrastruktura Telekoma Srbija Izdavanje uslova Denivelacija lokalnog puta - nadvožnjak na km 170+834.50 pruge Subotica K.O. Donji Grad	
Overava:	Paraf:	Veza: ROP-MSGI-7141-LOC-1-HPAP-8/2020	
Miloš Slović, dipl. inž. el.			
Pregledao:	Paraf:	Naziv crteža:	
Obradio:	Paraf:	Situacija TK trase	
Ilija Radaković, dipl.inž.			
Delovodni broj:	Datum:	Razmera:	Broj crteža:
110723/1-2020	30.3.2020.	1 : 1000	1 - 2

